


# PREGUNTAS FRECUENTES/ DEMANDA CIUDADANA

## PRIMER TRIMESTRE

### ENERO MARZO 2023

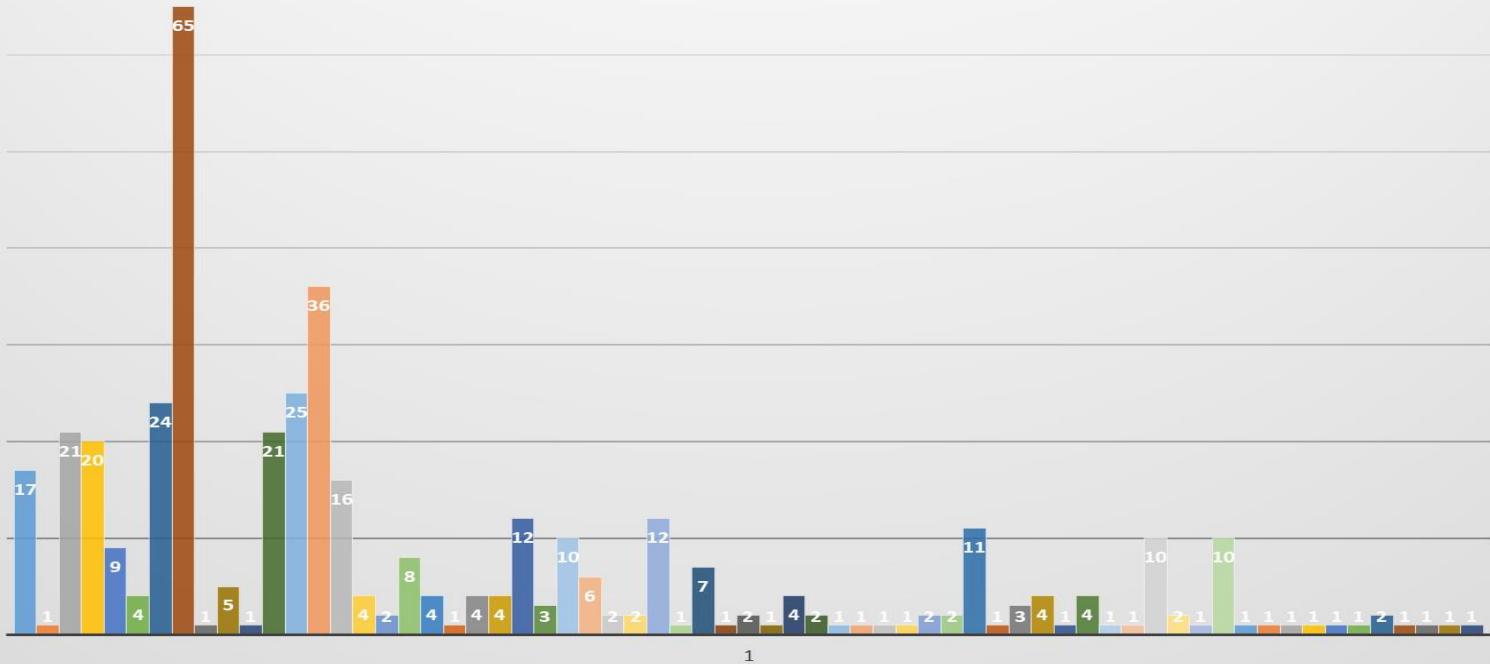

- Recolección de basura
- Reparación de luminarias
- Reparación de alcantarilla
- Retiro de puestos ambulantes
- Esterilización de mascotas
- Solicitud para silla de ruedas
- Obstrucción de vía pública
- Bacheo
- Reparación de banqueta
- Construcciones irregulares
- Solicitud para verificación de negocio
- Retiro de auto abandonado
- Apoyo vial
- Reparación de vialidad
- Vigilancia policiaca
- Desasolve
- No hay agua caliente en alberca de Deportivo
- socavón
- Lugar de fiestas clandestino
- retiro de camión de volteo lleno de basura
- Reparación de poste de luz
- Retiro de árbol
- Retiro de cascajo y limpieza
- Solicitud para poner banquetas
- solicitud para retiro de franeleros
- Solicitud de pipa de agua
- Solicitud para que se homologuen pagos en alberca de Deportivo
- Mal uso de una área libre
- Transporte público
- Afectación a domicilio por obras
- Retiro de poste
- Apertura de CAO
- Solicitud para una jornada de limpieza
- Solicitud para pintar rampa para discapacitados
- Solicitud para revisar y suspender actividades a negocio
- Solicitud para atender folio SUAC
- Fuga de agua
- Pavimentación
- Poda de árbol
- Falta de agua
- solicitud para tapar hoyo
- Falta de luminarias
- Solicitud para verificar lote
- Solicitud para arreglar semáforo
- Reparación de registro de agua
- mantenimiento en parque
- Denuncia de arrancones
- Revisión de puente vehicular
- balizamiento y señalización
- instalación de sistema potable del agua
- Verificación de obra
- Plaga en árboles
- Retiro de señalamientos de no estacionarse sin autorización en zona pública
- Retiro de rama de árbol
- Fumigación en gimnasio al aire libre
- Obra inconclusa
- Reductores de velocidad
- Denuncia de juegos ilegales de apuestas sobre la vía pública
- Riego de parque
- Visita a colonia
- Perrera para recolectar perros callejeros
- Solicitud para cercar puente peatonal
- Revisión estructural de edificio
- Reporte de caída de teléfono
- Solicitud para mover una base de micros